



## Súr Község Polgármestere

☒ 2889 Súr, Szabadság tér 1.

☎ 34/375-220 KRID: SURONK 352112709

E-mail: [polgarmester@sur.hu](mailto:polgarmester@sur.hu) 🌐 [www.sur.hu](http://www.sur.hu)

### Súr Község Önkormányzat Polgármesterének 20/2020. (05. 20.) számú határozata

Súr Község Önkormányzata polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta meg:

hozzájárul, hogy a FICSAK Súr Alapítvány a működésének ideje alatt a cégnevében a „Súr” kifejezést szerepeltesse valamint használja.

Súr, 2020. május 20.

  
Sógorka Miklós  
polgármester





## Súr Község Önkormányzata

☑ 2889 Súr, Szabadság tér 1.

☎ 34/375-033 KRID: SURONK 352112709

E-mail: [pmh@sur.hu](mailto:pmh@sur.hu) 🌐 [www.sur.hu](http://www.sur.hu)

S/686-1/2020.

### Névhasználat engedélyezése

1. A névhasználatot engedélyező neve: Súr Község Önkormányzata

székhelye: 2889 Súr, Szabadság tér 1.

törzskönyvi azonosító szám: 730039

adószám: 15730033-2-11

képviseli: Sógorka Miklós polgármester

2. A névhasználat engedélyezésének jogcíme, melyen a hozzájárulás alapul:

A cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 4. § (5) bekezdése.

3. Alulírott Sógorka Miklós polgármester, mint a Súr Község Önkormányzata képviselője hozzájárulok ahhoz, hogy a *FICSAK Súr Alapítvány* a „Súr” kifejezést cégnevében szerepeltesse, valamint használja.

Súr, 2020. május 20.

  
Sógorka Miklós  
polgármester





## Súr Község Polgármestere

☑ 2889 Súr, Szabadság tér 1.

☎ 34/375-220 KRID: SURONK 352112709

E-mail: [polgarmester@sur.hu](mailto:polgarmester@sur.hu) 🌐 [www.sur.hu](http://www.sur.hu)

83-9/2020.

### Súr Község Önkormányzat Polgármesterének 21/2020. (05. 22.) számú határozata

Súr Község Önkormányzata polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta meg:

a „Súr csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése”- tárgyú közbeszerzés nyílt egyszakaszos eljárását eredményesnek nyilvánítja, s az eljárás nyertesét, - mint a legkedvezőbb árajánlatot adó - az alábbiak szerint hirdeti ki:

Neve

Geoszolg Kft.

Székhely címe

2085 Pilisvörösvár, Szent Imre u. 27.

Nettó ajánlati ár: 63 105 113.- Ft

**Bírálati szempont: Nevezett a legkedvezőbb árajánlatot adta.**

**Felhatalmazza a Polgármestert a kivitelezői szerződés megkötésére.**

**Felelős: polgármester**

**Határidő: azonnal**

Súr, 2020. május 22.

  
Sógorka Miklós  
polgármester





## Súr Község Polgármestere

☒ 2889 Súr, Szabadság tér 1.

☎ 34/375-220 KRID: SURONK 352112709

E-mail: [polgarmester@sur.hu](mailto:polgarmester@sur.hu) 🌐 [www.sur.hu](http://www.sur.hu)

83-9/2020.

### Súr Község Önkormányzat Polgármesterének 22/2020. (05. 22.) számú határozata

Súr Község Önkormányzata polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta meg:

a „*Súri Urasági szőlődomb zártkerti ingatlanok megközelíthetőségének javítása, csapadékvíz elvezetése és vadvédelmi kerítés építése*”- tárgyú közbeszerzés értékhatár alatti eljárását eredményesnek nyilvánítja, s az eljárás nyertesét, - mint a legkedvezőbb árajánlatot adó - az alábbiak szerint hirdeti ki:

Neve

Geoszolg Kft.

Székhely címe

2085 Pilisvörösvár, Szent Imre utca 27.

Nettó ajánlati ár: 7.873.205.- Ft

**Bírálati szempont: Nevezett a legkedvezőbb árajánlatot adta.**

**Felhatalmazza a Polgármestert a kivitelezői szerződés megkötésére.**

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Súr, 2020. május 22.

Sógorka Miklós  
polgármester





## Súr Község Polgármestere

☒ 2889 Súr, Szabadság tér 1.

☎ 34/375-220 KRID: SURONK 352112709

E-mail: [polgarmester@sur.hu](mailto:polgarmester@sur.hu) [www.sur.hu](http://www.sur.hu)

83-9/2020.

### Súr Község Önkormányzat Polgármesterének 23/2020. (05. 22.) számú határozata

Súr Község Önkormányzata polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta meg:

elfogadta az ÉDV Zrt. Oroszlány-Kisbéri Vízmű Üzem 2019. évi szennyvízágazati beszámolóját.

Bízva a további jó együttműködésben, köszönetét fejezi ki az eddig elvégzett munkákért.

**Felelős:** Sógorka Miklós polgármester

**Határidő:** azonnal

Súr, 2020. május 22.

Sógorka Miklós  
polgármester

# SÚR TELEPÜLÉS

---

2019. évi Víziközmű üzemeltetés  
Szennyvíz ágazati beszámolója


# 1. SZENNYVÍZ ELVEZETÉS


## 1.1. Értékesítés

A Súri szennyvíztisztító telepen a 2019. évben 34.081 m<sup>3</sup> szennyvizet tisztítottunk meg. Az értékesítés 29.541 m<sup>3</sup> volt, amely 122 m<sup>3</sup>-es növekedés a 2018. évihez képest.

Idegen víz befolyás 4.540 m<sup>3</sup> volt, ami 13,3 %-a telepre érkező mennyiségnek.


Üzemünk ködképzéses és csatornakamerás vizsgálatokat végez a csapadékbefolyások feltárása érdekében, a szivárgó aknák falát vízzáró anyaggal javítjuk. Megfigyeléseink szerint az aknaszemeken keresztül is nagymennyiségű esővíz jut a csatornába, helytelen vízelvezetés, úthibák, bejárókkal lezárt vízelvezető árkok esetében.

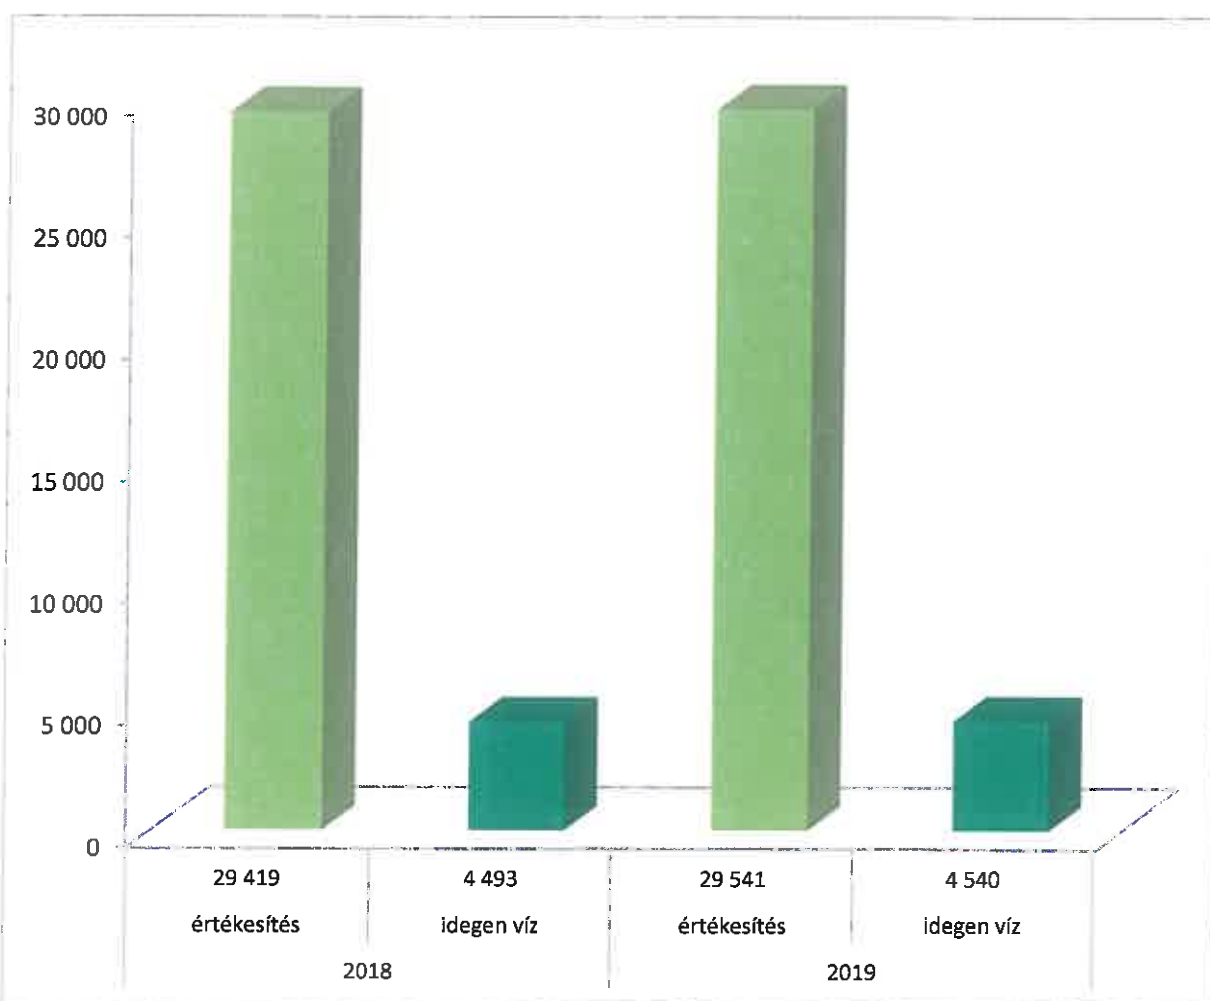

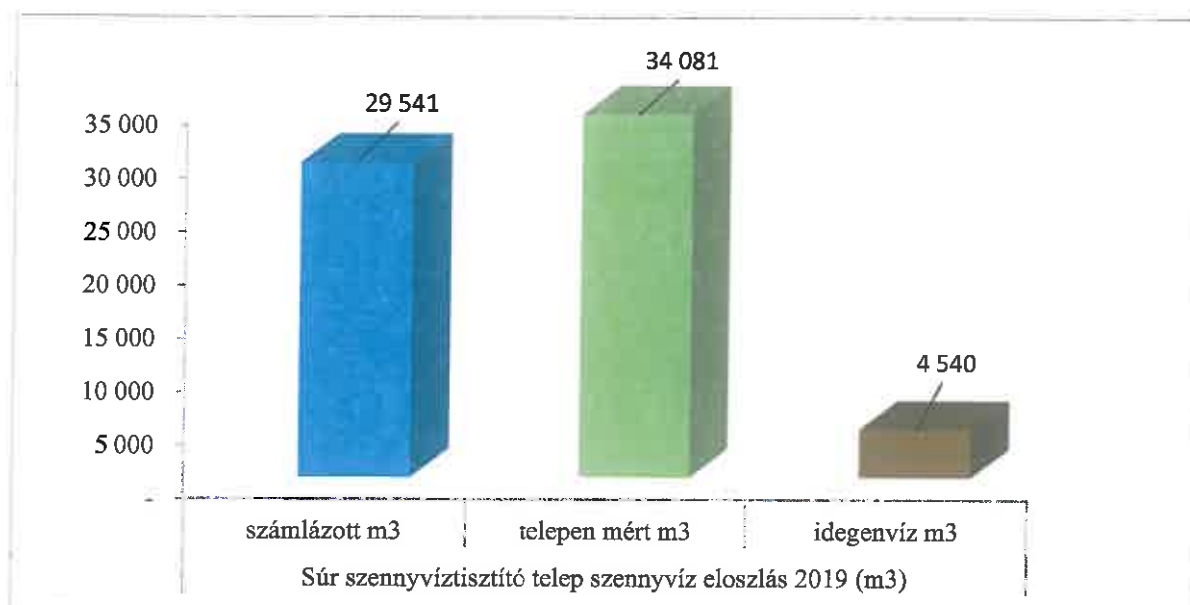

## 1.2. Csatorna rákötések alakulása


Csatorna rákötések alakulása 2014. évtől a fentiek szerint alakult. A 2019. év során 2 db rákötést regisztráltunk. A kiépíthetőséghez viszonyítva a rákötési arány már 100%-os, ami alapján a község teljesen csatornázottnak tekinthető. A továbbiakban a bekötővezetékekkel nem rendelkező új építésű ingatlanok rácsatlakozásával lehet csak számítani.

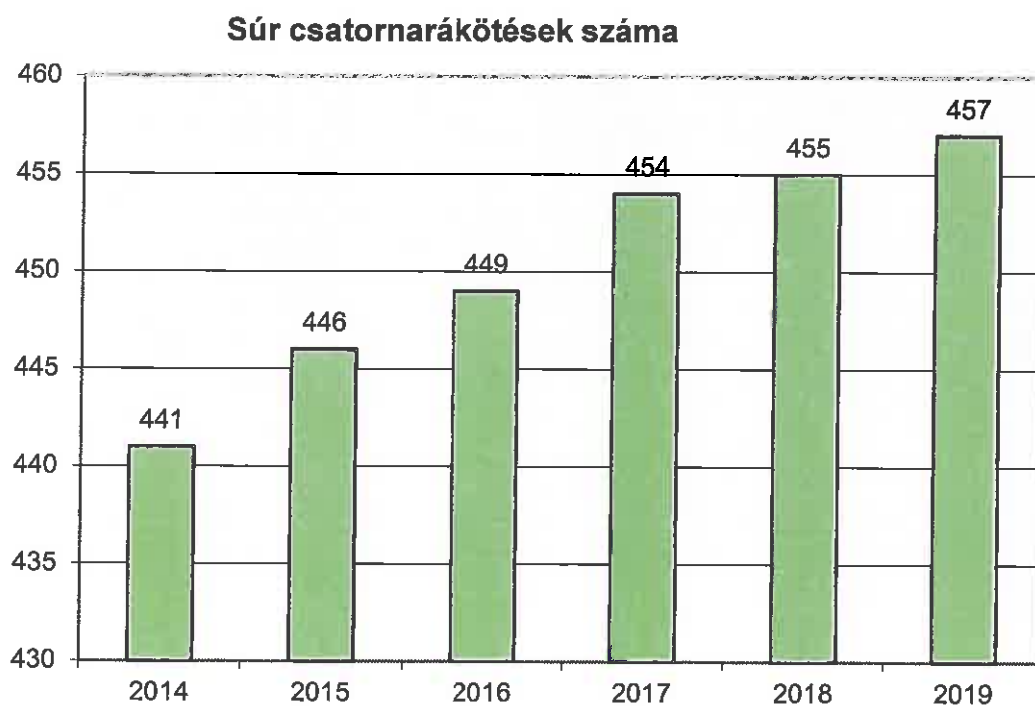




### 1.3. Villamos energia felhasználás

A szennyvíztisztító telep villamos energia fogyasztása hasonlóan alakult, mint a korábbi években. Téli időszakban a szennyvíz alacsony hőmérséklete miatt több üzemórában működnek a légfűvők a tisztítási paraméterek fenntartása érdekében, ami miatt emelkedik a villamos fogyasztás. 2018-ban a telepen 101.319 kWh villamos energiát használtunk fel a szennyvíz tisztításához 2,99 kW/m<sup>3</sup> fajlagos fogyasztással. A 2019-es energia felhasználás 99.154 kWh volt 2,91 kW/m<sup>3</sup> fajlagos fogyasztással.

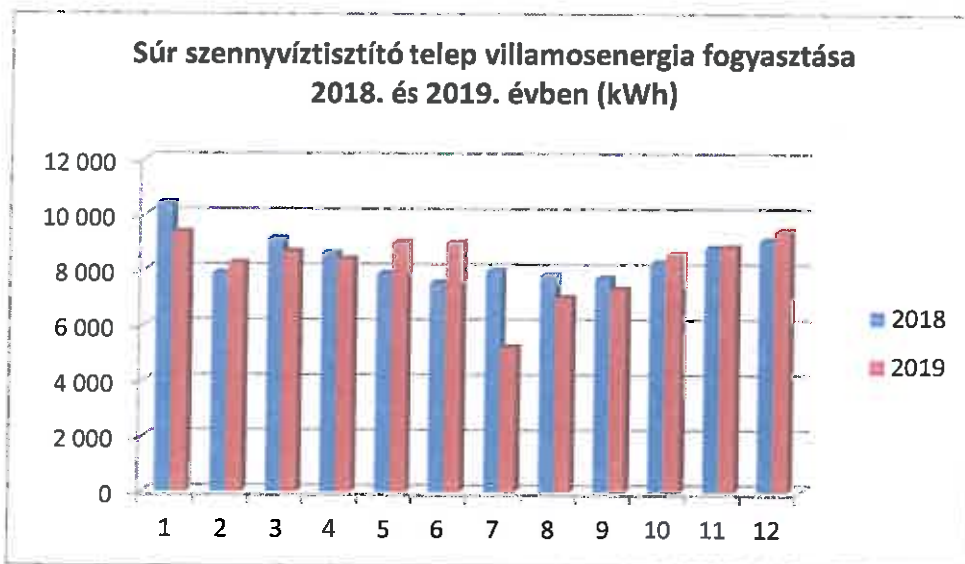

A település szennyvíz átemelői összesen 6.030 kWh villamos energiával továbbította a szennyvizet.

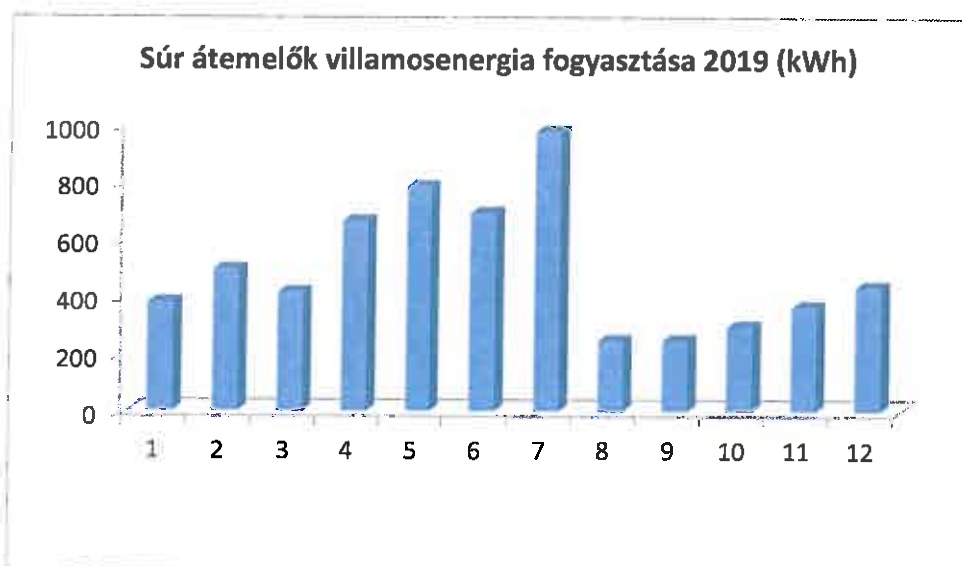

#### 1.4. Szennyvízminta eredmények

A telep működésének ellenőrzése céljából cégünk akkreditált laboratóriuma a hatósági előírásoknak megfelelően rendszeresen vizsgálja a szennyvíztelepre befolyó és az onnan a befogadó vízfolyásba távozó tisztított víz paramétereit.

A telep tisztítási hatásfoka megfelelő volt 2019-ben, összesen 23 alkalommal történt meg a telep mintázása. A kifolyó tisztított víz paramétereit 2 alkalommal nem feleltek a határértékeknek.

<b>2019. 02 05.</b>	<b>BOI<sub>5</sub></b>	
	Határérték:	25 mg/l
	Tisztított szennyvíz:	40 mg/l
<b>2019. 03. 05.</b>	<b>KOI<sub>k</sub></b>	
	Határérték:	75 mg/l
	Tisztított szennyvíz:	105 mg/l
	<b>BOI<sub>5</sub></b>	
	Határérték:	25 mg/l
	Tisztított szennyvíz:	36 mg/l

A szennyvíztisztító jó üzembiztonsággal működött.

Az elszállított sűrített szennyvíziszap mennyisége 610.000 kg. A megfelelően működő telep esetében jelentős mennyiségű fölösiszap keletkezik, ez a technológia velejárója, kvázi a szennyvíztisztítás egyik „mellékterméke”.

A szennyvíz tisztító telep 2019. évi átlagos mérési eredményei:

<b>pH</b>	
Határérték:	6,5 – 9
Tisztított szennyvíz:	7,19
<b>KOI<sub>k</sub></b>	
Határérték:	75 mg/l
Tisztított szennyvíz:	29 mg/l
<b>BOI<sub>5</sub></b>	
Határérték:	25 mg/l
Tisztított szennyvíz:	9 mg/l

<b>Ammónia</b>	
Határérték:	10 mg/l
Tisztított szennyvíz:	0,5 mg/l
<b>Szervetlen Nitrogén</b>	
Határérték:	40 mg/l
Tisztított szennyvíz:	10,7 mg/l
<b>Összes Nitrogén</b>	
Határérték:	50 mg/l
Tisztított szennyvíz:	12,9 mg/l
<b>Összes Foszfor</b>	
Határérték:	5 mg/l
Tisztított szennyvíz:	0,7 mg/l
<b>Összes lebegőanyag</b>	
Határérték:	50 mg/l
Tisztított szennyvíz:	2 mg/l

## 2. JAVÍTÁS, KARBANTARTÁS, ÜZEMELTETÉS

### 2.1. Hálózati meghibásodások

Sűr településen a szennyvíz-szolgáltatás 2019. évben zavartalan volt.

A 2019. évben 68 db átemelő szivattyúdugulás és 17 db csatornahálózati dugulás volt. Átemelő elektromos hiba 2 db volt. A hálózati meghibásodásokat üzemünk minden esetben kezelni tudta.

Szennyvíz ágazati meghibásodások	Bekötő-vezeték dugulás db	Bekötő-vezeték csőtörés db	Gerinc-hálózat csőtörés db	Gerinc-hálózat dugulás db	Átemelő gépészeti hiba db	Átemelő villamos hiba db	Átemelő iránytech. hiba db	Átemelő szivattyú dugulás db	Hiba összesen
Sűr	0	0	0	17	0	2	2	68	89

## 2.2. Jelentősebb javítások, karbantartások és ellenőrzési munkák:

- Denitrifikációs medence keverőkonzol javítása
- Táncsics és Béke utca közötti tisztító akna helyreállítása és betonozása
- Táncsics utcai átemelőnél aggregátorozás áramszünet miatt
- WTW oldott oxigén mérő csereműszer beépítése
- Medencék lefedése vörösfenyő deszkákkal
- Levegőztető és utóülepítő közötti csőszakasz womázása többszöri dugulás miatt
- Előülepítő medence leürítése és takarítása
- Medence körüli járdalapok szintbe emelése
- Légellátó berendezések időszakos karbantartása (Ökotechnik kft.)
- Mamut szivattyú javítása, flexibilis cső cseréje
- Iszapsűrítő tolózárr javítása
- Telepi végátemelő akna javítása (vezetőcső, talpas javítása, aknatető hegesztése)

Szakembereink a biztonságos és zavartalan szolgáltatás érdekében az átemelőket és a hálózatot az előírásoknak megfelelően félévente, tavasszal és ősszel mosatják.

2019. évben az alábbi hibaelhárítási, karbantartási, üzemeltetési munkaórákat fordítottuk a szennyvíz művek működtetésére:

Tevékenység	Telep	Hálózat
Üzemvitel	1456,5	154
Karbantartás	200	418,5
Hibaelhárítás	180	151
Összesen	1836,5	723,5

### 3. PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ

Megnevezés	Me.	2019. év		
		Szennyvíz-telep	Hálózat	Összesen
<b>Értékesített mennyiség</b>	<b>em<sup>3</sup></b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>
- lakossági	em <sup>3</sup>	27,60	27,60	27,60
- közületi	em <sup>3</sup>	1,90	1,90	1,90
Közvetlen anyagköltség	eFt	1 672	147	1 819
Technológiai villamos energia	eFt	5 359	252	5 611
Igénybe vett szolgáltatás	eFt	6 387	82	6 469
- ebből bérleti díj	eFt	-	-	-
Egyéb szolgáltatás	eFt	-	32	32
Közvetlen személyi jellegű ráford.	eFt	6 204	2 562	8 766
Értékcsökkenési leírás	eFt	912	1 150	2 062
Javítás-karbantartási költség	eFt	759	1 599	2 358
Szállítási, rakodási költség	eFt	-	-	-
Közvetlen gépköltség	eFt	693	1 189	1 882
Egyéb segédüzemi költség	eFt	- 818	468	- 350
Belső szolgáltatás áttételezése	eFt	91	-	91
<b>Közvetlen önköltség</b>	<b>eFt</b>	<b>21 259</b>	<b>7 481</b>	<b>28 740</b>
Általános költség	eFt	-	915	915
Közművezeték adó		-	1 345	1 345
<b>Összes ráfordítás</b>	<b>eFt</b>	<b>21 259</b>	<b>9 741</b>	<b>31 000</b>

### 4. BERUHÁZÁSOK

- 2019. évben elvégzett beruházások (ÁFA) nélkül:

Telepi oldott-oxigénmérő cseréje	1.590.000,- Ft
Telepen víz alatti keverő pótlása	414.810,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>2.004.810,- Ft</b>

- 2020. évre tervezett beruházások:

Táncsics u. átemelőben szivattyú pótlása	1.700.000,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1.700.000,- Ft</b>

## 5. ÖSSZEGZÉS

---

A 2019. évben a szennyvíztisztítás üzemeltetési probléma nélkül, akadálymentesen zajlott. A tisztítási követelményeket a telep biztonságosan teljesíteni tudta, az alkalmazott technológia megbízhatóan működött.

A sári csatornahálózat egy jelentős részén (Petőfi u., Damjanich u.) a gerincvezetékek az ingatlanok kert részében magánterületen lett lefektetve. Ezeket a nehezen megközelíthető helyeken 2019-ben végeztünk már mosatásokat, de ezeket a karbantartásokat 2020-ban is szükséges elvégezni.

Ezúton kérjük a Tisztelt Önkormányzatot, hogy amennyiben észrevételük, javaslatuk van a szennyvíztelep és csatornahálózaton végzendő munkálatokkal, üzemeltetéssel kapcsolatban, azt levélben vagy e-mailben jelezzék felénk annak érdekében, hogy a szükséges intézkedéseket megtegyük, vagy a felmerült problémát mielőbb orvosolni tudjuk.

Kérjük beszámolónk szíves elfogadását!

Tisztelettel:

**Északdunántúli Vízmű Zrt.**  
**Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzem**



**Lauda Brigitta**  
üzemvezető



**Szakács Roland**  
műszaki vezető